







IR.7230.1.14.2014

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-01-2014 r., (data wpływu 03-02-2014 r.) dotyczącego uzgodnienia:

lokalizacji trasy oświetlenia drogowego w drodze gminnej dz. 410/5, 76/11 AM-1 (ul. Leśna) obręb Lubnów w celu oświetlenia drogi gminnej dz. nr 410/5, 76/11 AM-1 obręb Lubnów, gmina Oborniki Śląskie.

złożonego przez:

FAB-INSTAL Mariusz Rudnicki  
Adres: ul. Czereśniowa 8, 55-100 Trzebnica  
tel. 71-312-13-76

działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu:

Gmina Oborniki Śląskie  
Adres: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

## BURMISTRZ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE Wyraża zgodę

na umieszczenie w pasie drogowym działki nr: 410/5, 76/11 AM-1 obręb Lubnów, urządzenia / obiektu:

oświetlenia drogowego

Pod następującymi warunkami:

### 1. WARUNKI TECHNICZNE

- 1.1. Wbudowanie oświetlenia drogowego należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.
- 1.2. Wbudowanie oświetlenia drogowego w drogach o nawierzchni nieulepszonej można wykonać metodą wykopu otwartego. Wejście w jezdnię o nawierzchni twardej ulepszonej bezwzględnie wykonać metodą bezwykopową za pomocą przecisku lub przewiertu poziomego. Komory technologiczne lokalizować poza jezdnią.
- 1.3. Po wbudowaniu według projektu i wykonaniu warunków wskazanych w projekcie, należy dokonać zagęszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonać zagęszczenia gruntu pasa drogowego (dotyczy dróg o nawierzchni nieulepszonej), a ostatnią warstwę wykopu (o grubości 20 cm) uzupełnić kruszywem łamanym (tłucznem niesortowanym).
- 1.4. Na skrzyżowaniach i w miejscach zbliżeń z inną infrastrukturą podziemną zachować wymagane odległości.
- 1.5. Oświetlenie drogowe na przejściach poprzecznych pod istniejącymi lub planowanymi wjazdami na posesję, na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą i w miejscach zbliżenia do systemu korzeniowego drzew umieścić w rurach osłonowych.
- 1.6. Wykopy pod komory wykonywać w sposób, aby nie uszkodzić ani nie naruszyć krawędzi jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej, a w przypadku jej uszkodzenia ubytki bezwzględnie odbudować w masie, uwzględniając kąt odłamu. Wejście w nawierzchnie wykonaną w masie i technologii powierzchniowego utrwalania należy zgłosić do Urzędu Gminy Oborniki Śląskie, przed przystąpieniem do prac na danym odcinku.
- 1.7. Zabrania się wykonywania odkładu ziemi bezpośrednio na jezdnie.
- 1.8. Zagęszczenia powinny być wykonane warstwowo do osiągnięcia współczynnika zagęszczeń  $I_s = 0,97$  dla pobocza,  $I_s = 1,00$  dla drogi. Do odbioru pasa drogowego wymagane będzie przedstawienie wyników badań zagęszczenia gruntu.
- 1.9. Pochylenie poprzeczne odtworzonego pobocza gruntowego powinno wynosić 7 %.

Wykonanie, dostawa i naprawienie na koszt inwestora.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

FAB-INSTAL  
Mariusz Rudnicki  
ul. Czereśniowa 8, 55-100 Trzebnica  
NIP: 915-111-89-97, Regon: 93267117  
tel. 71/3121376; kom. 609295069



- 1.12. Czas trwania robót należy określić we wniosku o zajęcie pasa drogowego. W przypadku robót etapowych należy przedstawić harmonogram prac.
- 1.13. Wymagane będzie przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
- 1.14. O terminach, szczegółowych wykonywania robót i zajęcia pasa drogowego należy powiadomić Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Na **30 dni** przed terminem ich rozpoczęcia, w celu uzyskania decyzji / umowy na zajęcie pasa drogowego i naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.15. Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
- 2. WARUNKI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBÓT**
- 2.1. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednocześnie zezwoleniem na wejście i zajęcie części pasa drogowego celem wykonania robót.
- 2.2. Za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz za umieszczenie sieci w drodze zostanie pobrana opłata ustalona w drodze odrębnej decyzji / umowy cywilnej.
- 2.3. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.
- 3. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z WBUDOWANIA URZĄDZENIA NIE ZWIĄZANEGO Z UTRZYMANIEM DRÓG ORAZ OPŁAT Z TEGO TYTUŁU**
- 3.1. Inwestor / zarządca / operator sieci zobowiązani są ponosić coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego za wbudowane urządzenie nie związane z utrzymaniem drogi. Opłaty zostaną naliczone w decyzji / umowie za zajęcie pasa drogowego, a obciążenie finansowe dokonane będzie na podstawie corocznej noty księgowej wydanej przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich.
- 4. ZASTRZEŻENIA**
- 4.1. W przypadku modernizacji/budowy drogi przez Gminę Oborniki Śląskie i ewentualnej kolizji projektowanej modernizacji/budowy drogi z w/w instalacją, przeniesienie urządzenia nastąpi bezwarunkowo na koszt aktualnego użytkownika.
- 4.2. Nie wywiązanie się z w/w warunków lub wykonanie robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje naliczeniem odszkodowania pieniężnego.
- 4.3. Niniejsza decyzja jest ważna przez okres dwóch lat od daty wystawienia i traci ważność w przypadku wygaśnięcia lub nie dotrzymania podanych warunków.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Zatem na tej podstawie została wydana niniejsza decyzja lokalizacyjna. Lokalizacja i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie powinno wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków określonych w osnowie decyzji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miasta w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Z up. Burmistrza  
Kierownik Wydziału Inwestycji  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Malkiewicz

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. A/a

Sporządził:

Inspektor ds. dróg Michał Haberka  
Wydział Inwestycji i Remontów  
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich  
tel. ( 71 ) 310 35 36

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

FAB-INSTAL  
Mariusz Budnicki

ul. Czeresniowa 8, 55-100 Trzebnica  
NIP: 915-111-89-97, Regon: 932671170  
tel. 71/3121376; kom. 609295069



# OŚWIETLENIE ULICZNE - STAL


STAROSTWO POWIATOWE

w Trzebnicy

Wydział Architektury i Budownictwa

55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1

tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

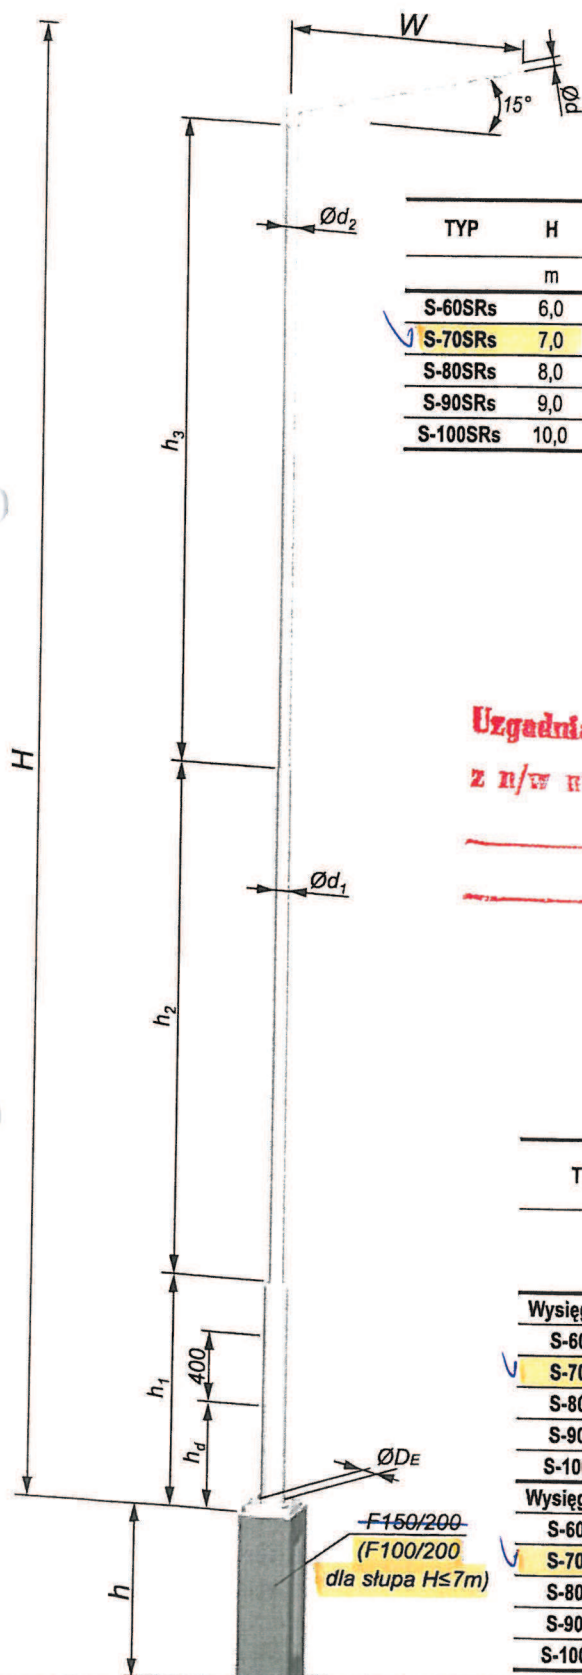

## Dane techniczne

| TYP      | H    | h <sub>d</sub> | Ød/Ø <sub>E</sub> | Ød <sub>1</sub> | Ød <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | m**   | S**            | a x a x h<br>TYP |
|----------|------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|
|          | m    | mm             | mm                | mm              | mm              | m              | m              | m              | kg    | m <sup>2</sup> | m                |
| S-60SRs  | 6,0  | 400            | 48;60/127         |                 | 76              | 1,0            | 2,0            | 3,0            | 55,2  | 1,97           | 0,3 x 0,3 x 1,0  |
| S-70SRs  | 7,0  |                | 48;60/127         | 89              | 76              | 1,0            | 2,0            | 4,0            | 60,9  | 2,23           | F100/200         |
| S-80SRs  | 8,0  |                | 48;60/140         |                 | 76              | 1,3            | 3,0            | 3,7            | 73,3  | 2,67           |                  |
| S-90SRs  | 9,0  | 600            | 48;60/159         |                 | 89              | 1,5            | 4,0            | 3,5            | 100,6 | 3,67           | 0,3 x 0,3 x 1,5  |
| S-100SRs | 10,0 |                | 48;60/168         | 114             | 89              | 2,0            | 4,0            | 4,0            | 113,9 | 4,22           | F150/200         |

URZĄD MIEJSKI

w Obornikach Śląskich

Wydział Inwestycji i Remontów

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1  
tel. 713103536, tel. 713103519 w.427 fax 713182295

Uzgadnia się projekt oświetlenia drogowe ul. Leśna

z n/w uwagami: Lubnów

IR. 4730 1-14-2014

## Dane wytrzymałościowe

| TYP                     | W   | Masa<br>oprawy /<br>wysięgnik | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                      |                       |                        | M <sub>F</sub> |
|-------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                         |     |                               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                      |                       |                        |                |
|                         |     |                               | I<br>≤300m<br>n.p.m.                              | I<br>≤500m<br>n.p.m. | II<br>≤300m<br>n.p.m. | III<br>≤950m<br>n.p.m. |                |
|                         |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| m                       |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| kg                      |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| kNm                     |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| Wysięgnik jednoramienny |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| S-60SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,251                                             | 0,156                | 0,132                 | 0,060                  | 5,0            |
| S-70SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,155                                             | 0,075                | 0,055                 | -                      | 5,0            |
| S-80SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,365                                             | 0,217                | 0,179                 | 0,072                  | 7,5            |
| S-90SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,574                                             | 0,387                | 0,341                 | 0,206                  | 12,5           |
| S-100SRs                | 1,5 | 15                            | 0,530                                             | 0,341                | 0,295                 | 0,163                  | 13,3           |
| Wysięgnik dwuramienny   |     |                               |                                                   |                      |                       |                        |                |
| S-60SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,484                                             | 0,298                | 0,250                 | 0,108                  | 5,0            |
| S-70SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,290                                             | 0,118                | 0,072                 | -                      | 5,0            |
| S-80SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,374                                             | 0,180                | 0,132                 | -                      | 7,5            |
| S-90SRs                 | 1,5 | 15                            | 0,724                                             | 0,452                | 0,386                 | 0,192                  | 12,5           |
| S-100SRs                | 1,5 | 15                            | 0,560                                             | 0,322                | 0,266                 | 0,100                  | 13,3           |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

FAB - INSTAL

Mariusz Rudnicki

ul. Czerwieńska 8, 55-100 Trzebnica

NIP: 915-111-89-97, Regon: 9326711

tel. 71/3121376; kom. 60929506



