


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNIE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD PRACY SIECI TN-C-S  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Słup oświetleniowy wyposażony w system nagłośnienia 100V  
Kabel nagłośnieniowy YKY 2x4 układać równoległe z kablem  
oświetleniowym i doprowadzić do źródła sygnału w budynku

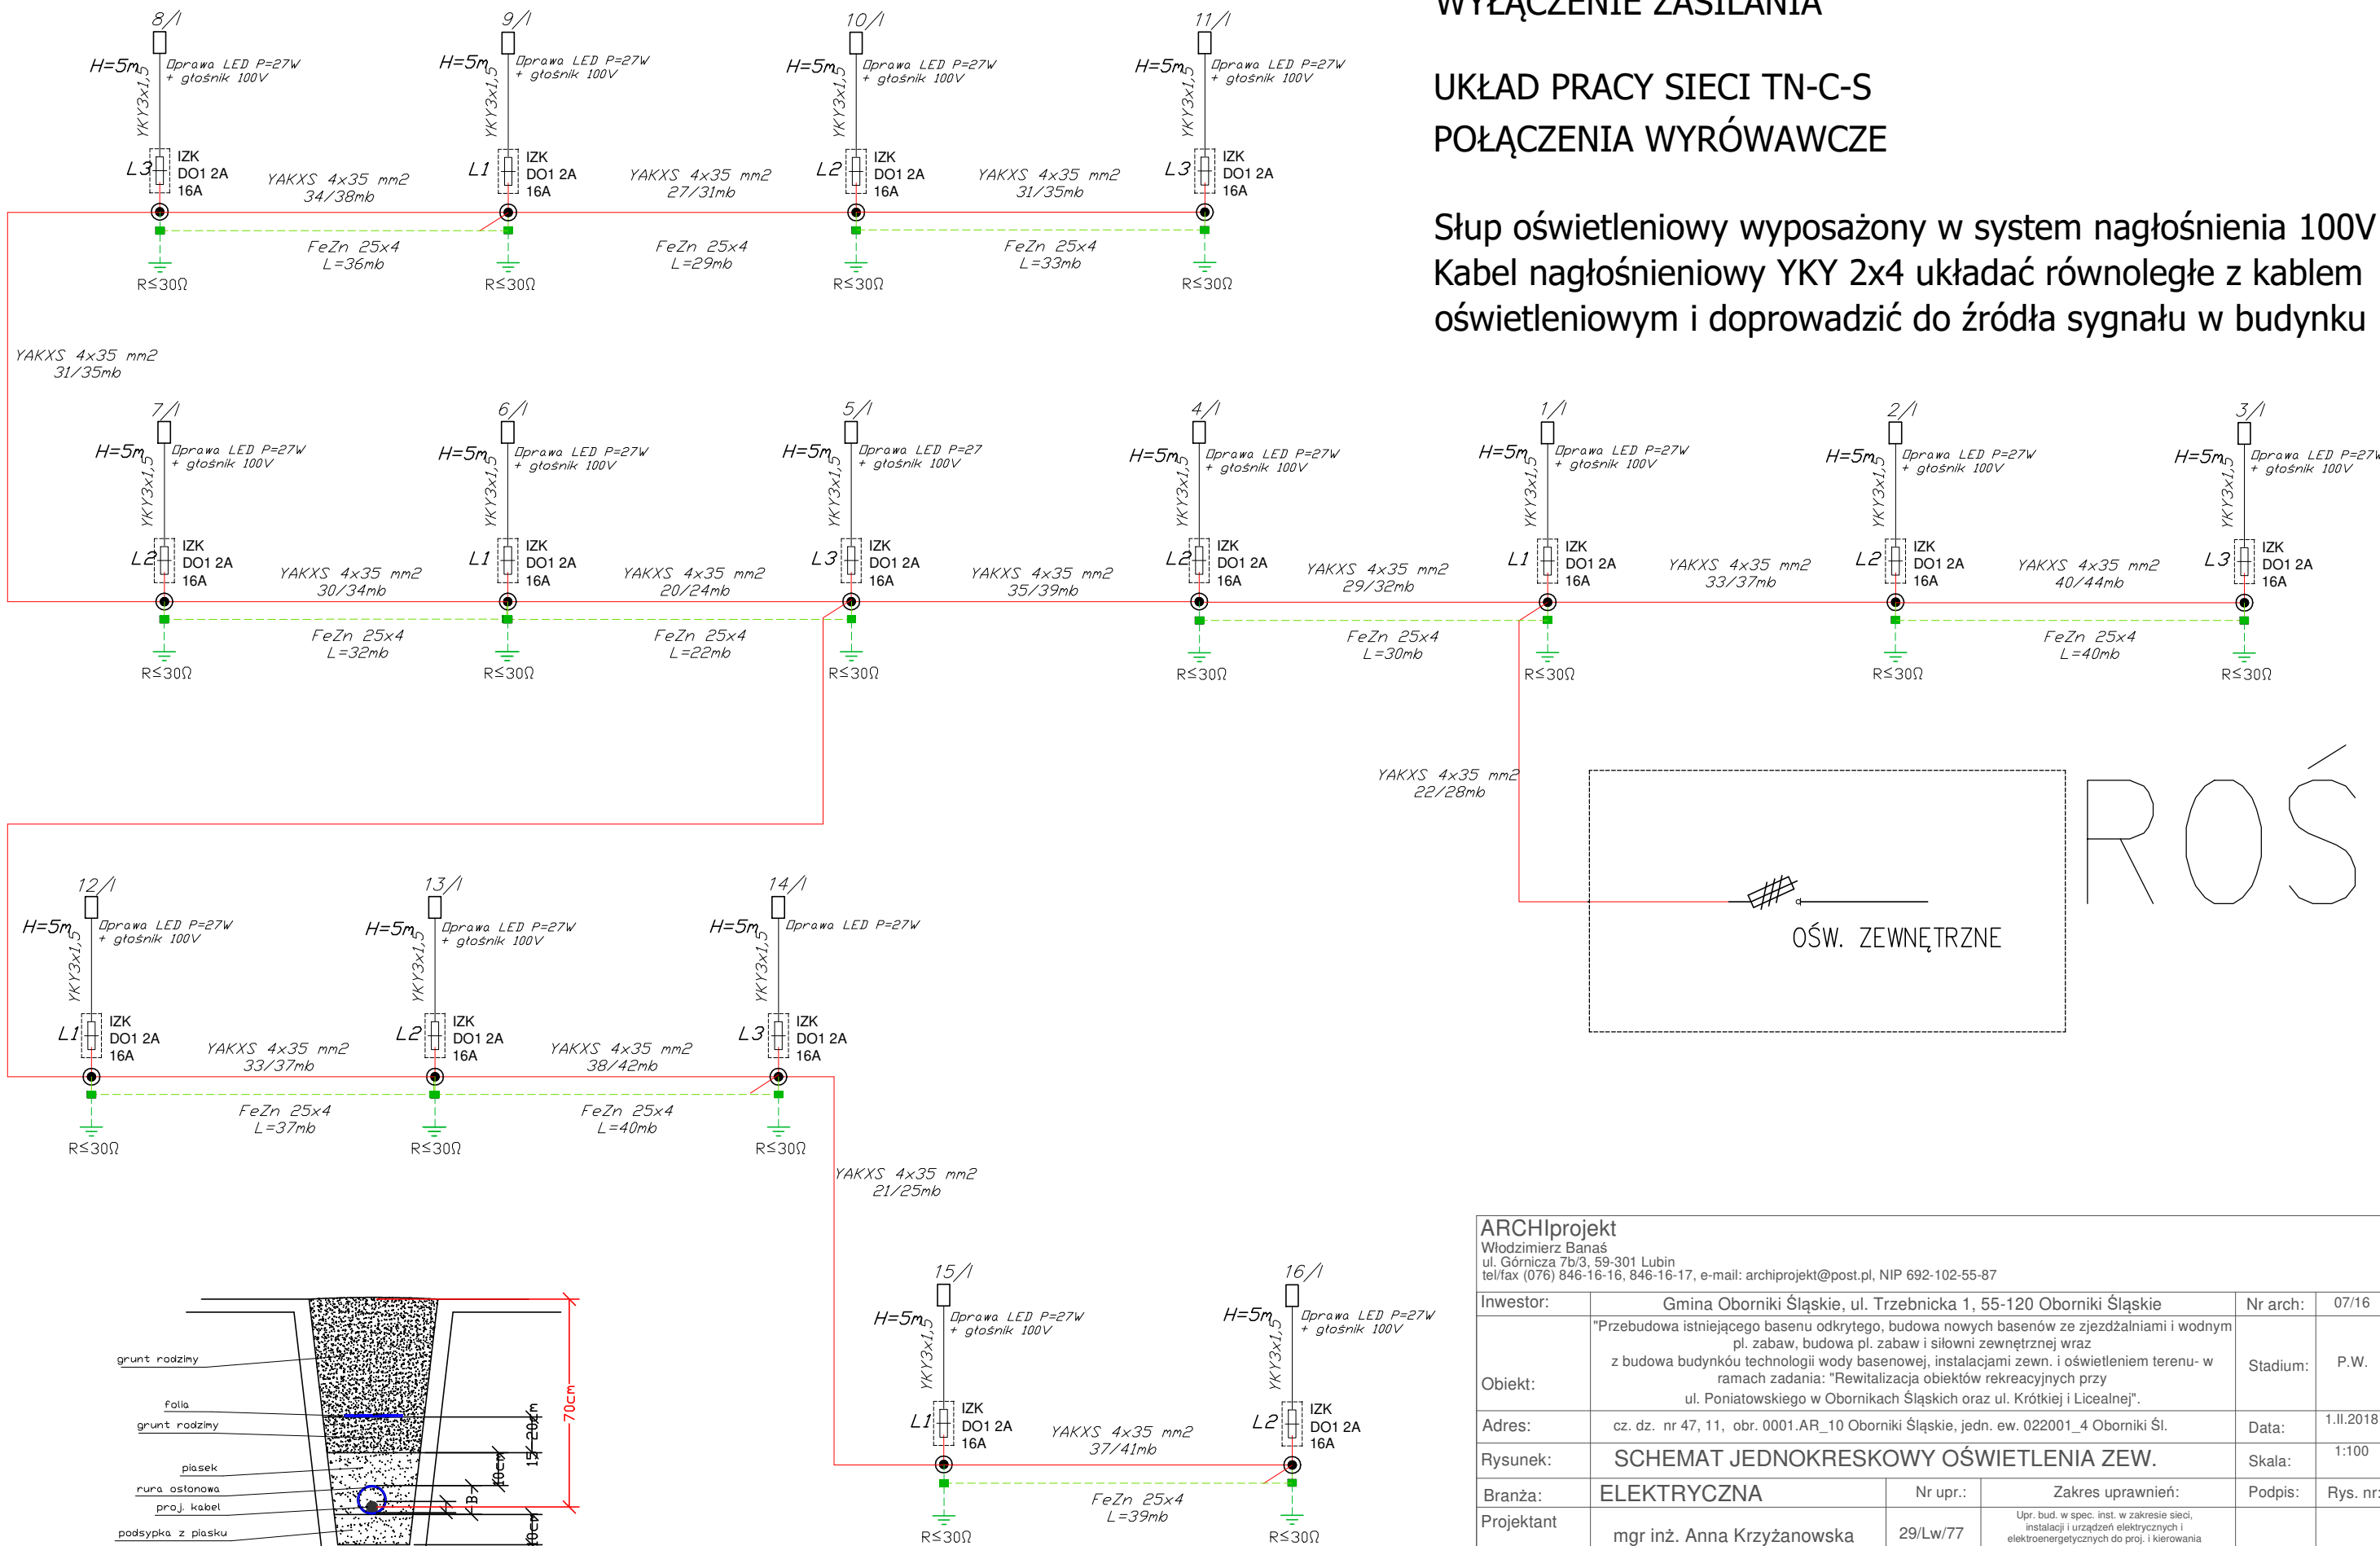

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś  
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin  
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

|            |   |          |   |          |           |
|------------|---|----------|---|----------|-----------|
| Inwestor:  | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie   |          |   | Nr arch: | 07/16     |
| Objekt:    | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". |          |   | Stadium: | P.W.      |
| Adres:     | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.  |          |   | Data:    | 1.II.2018 |
| Rysunek:   | SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OŚWIETLENIA ZEW.  |          |   | Skala:   | 1:100     |
| Branża:    | ELEKTRYCZNA   | Nr upr.: | Zakres uprawnień:   | Podpis:  | Rys. nr:  |
| Projektant | mgr inż. Anna Krzyżanowska  | 29/Lw/77 | Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |          | 5E        |
| Opracował  | mgr inż. Dariusz Górecki  | -----    |   |          |           |